
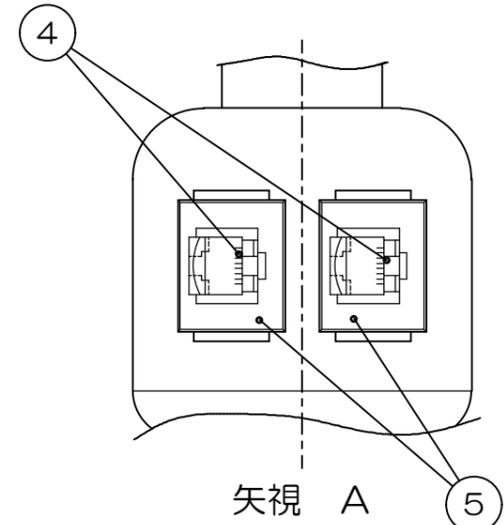
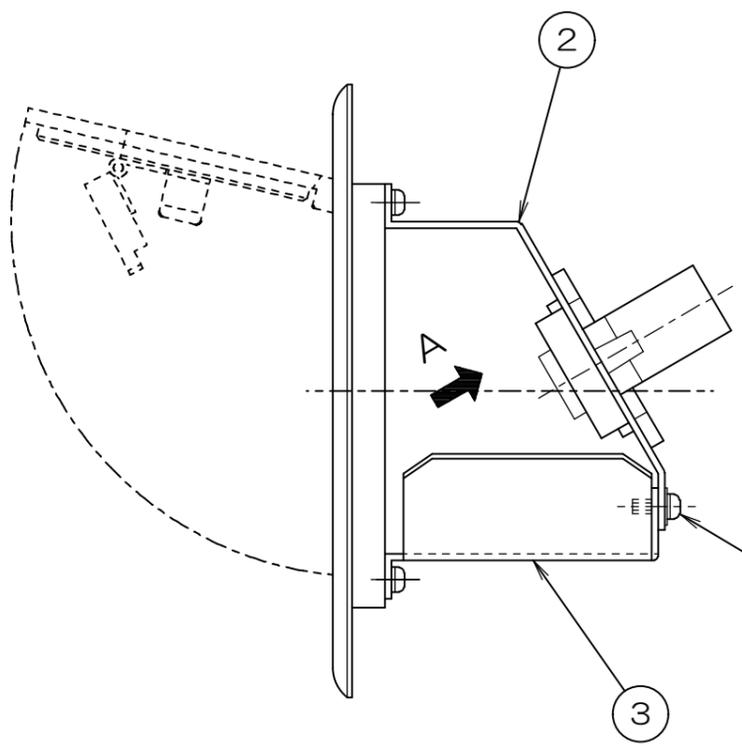



掛図

来歴	担当	承認
△×1 名称変更	05.1.17 三浦	05.1.18 村田
△×1 TERADAマーク削除	05.6.30 ミウラ	05.7.4 きくち
△× 注記追加	15.12.24 塚原	16.1.25 鈴木
△× モジュラ向き変更/H16-110	16.3.24 高島	16.3.29 鈴木

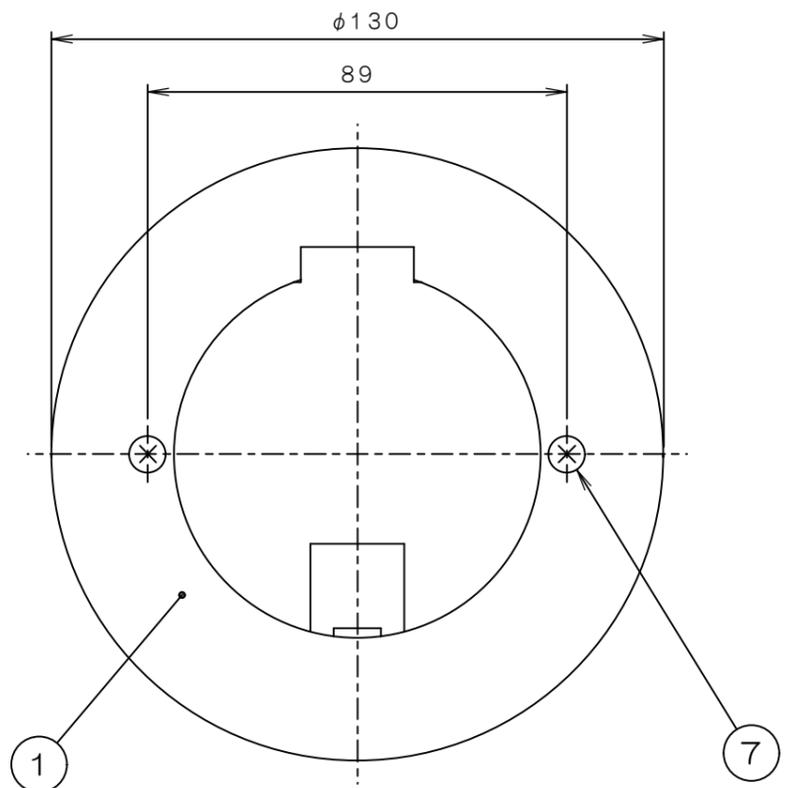

矢視 A

- 注1. 本機の取付けには、⑧119角深形アウトレットボックス、⑨119角20H継棒、⑩119角P=89大丸穴カバー塗代付が打込んでおく必要があります。
2. ④CAT6モジュラジャックの圧接結線は、取付板の樹脂枠に取付ける前に行ってください。
3. ④のCAT6モジュラジャックは添付品です。
4. 樹脂製塗代カバーは適合いたしません。

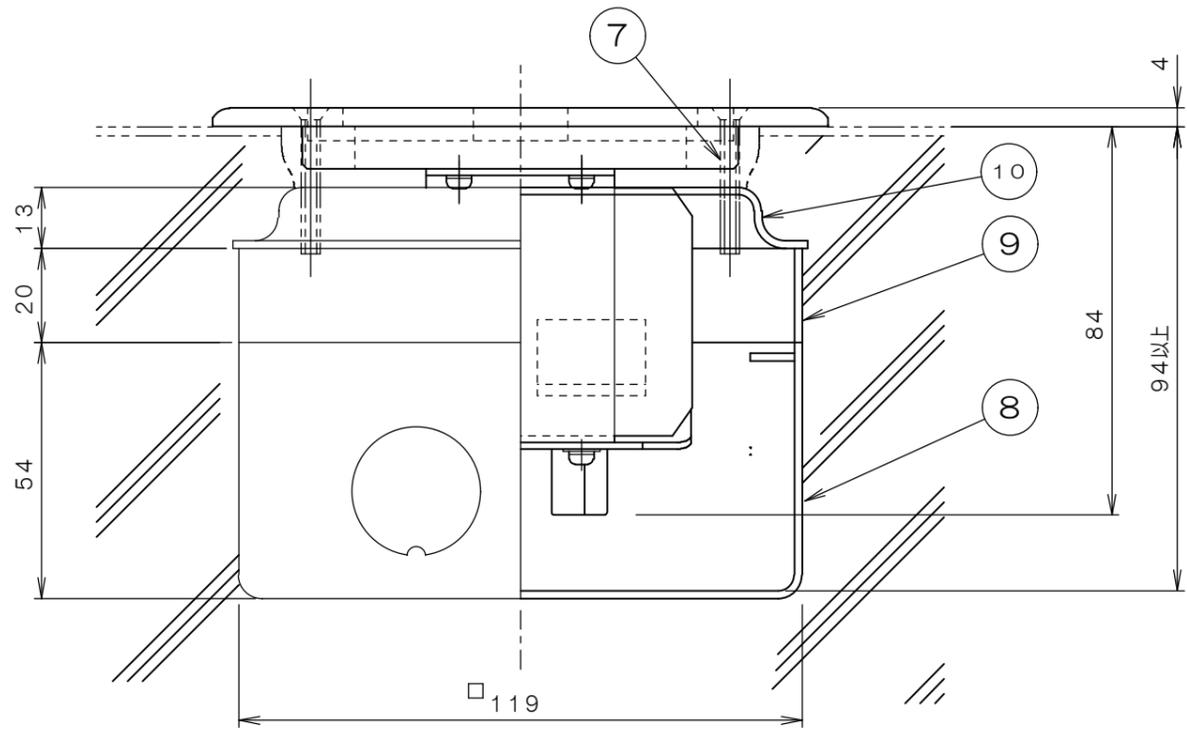

コンクリート打込み状態図

(1)	10		119角P=89 大丸穴カバー塗代付			(市販品)	
(1)	9		119角20H 継棒			(市販品)	
(1)	8		119角深形 アウトレットボックス			(市販品) JIS C 8336	
2	7		サラネジ	ステンレス		M4×30 添付品	
6	6		ナベネジ				
2	5		フェースプレートアダプタ				
2	4		CAT6ジャック付モジュラジャック			添付品	
1	3		カバーS				
1	2		C5M2取付板				
1	1		3-20KCAプレート P=89ASS	アルミ合金	ショットブラスト +バレル研磨		
		項目 作業	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事

承認 04.10.21	吉野	名称	プラグ収納コンセント	備付	三角法
検図 04.10.20	菊地		TFB44798		尺度
製図 04.10.19	三浦	関連事項	旧型番: TFB-3-20KCA-C6TG2B	図番	
設計 04.10.19	菊地				3F4679C
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.					