
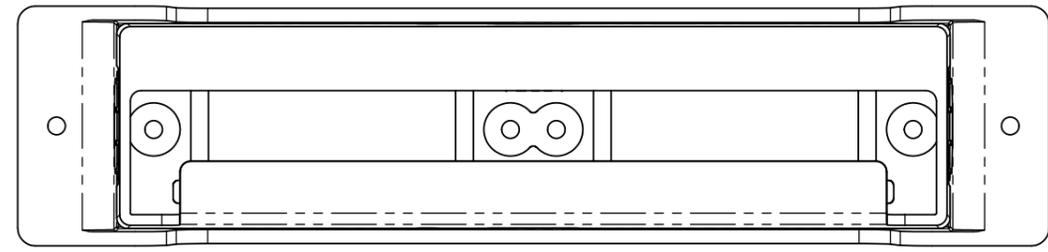
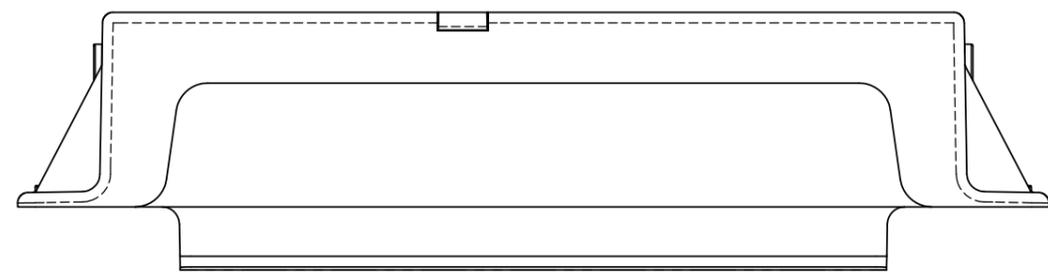
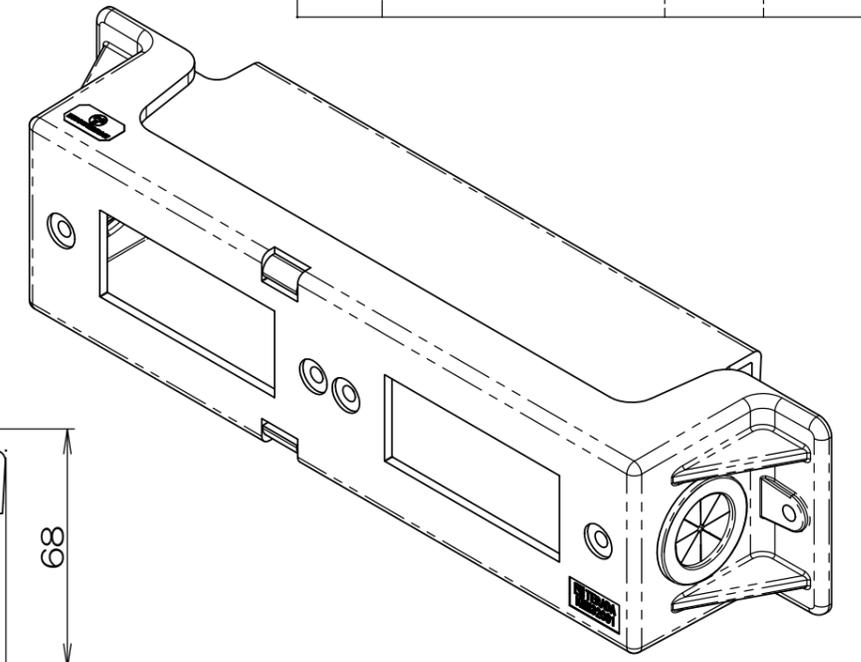
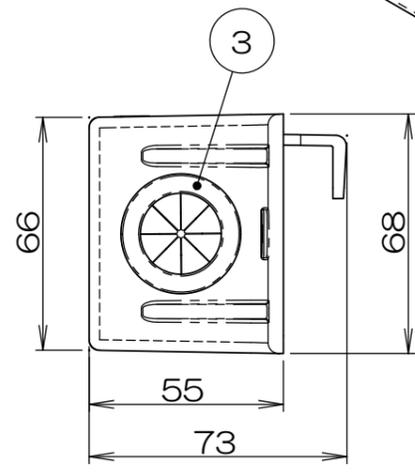
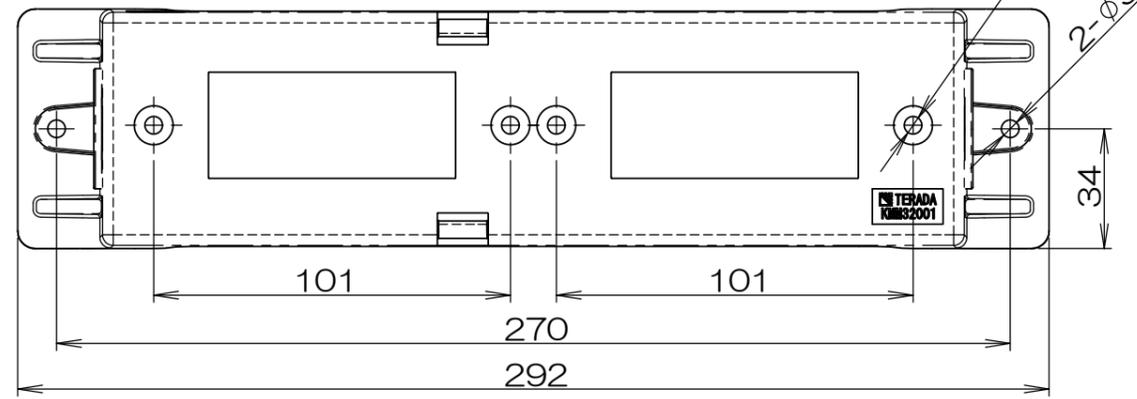



承認	担当	履歴
		△x

A
B
C
D
E

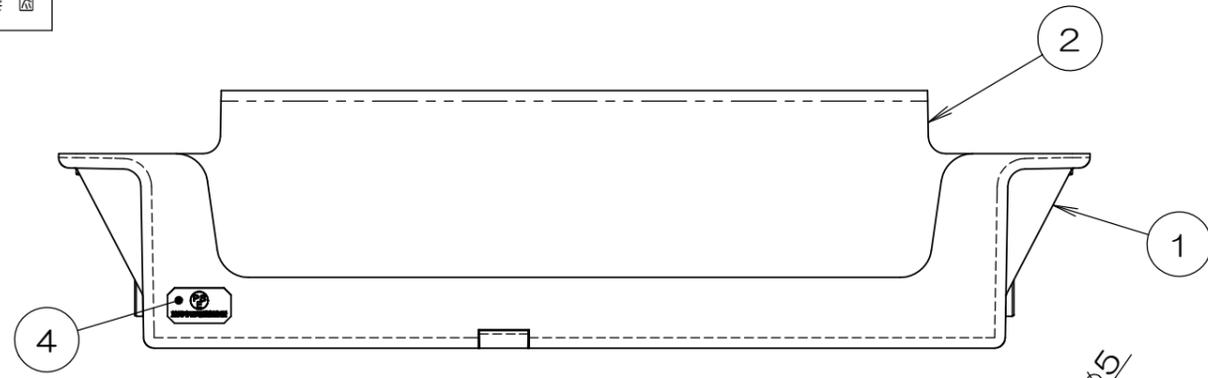


注記1. 配線器具は別紙 (3F6179C 2/2) にて指定されたものを選択してください。
 2. 配線器具は本品に含まれていません。
 3. フロントパネルは必ずネジ類で確実に固定してください。

数量	項目	図番	品名	材料	処理	備考
2	6		バンド タッピンネジ (Sタイト)	鋼	メッキ	呼び径4×12 添付品
4	5		ナベネジ	鋼	メッキ	M3.5×10 添付品
1	4		丸形PSEラベル			
2	3	CBZ-P22	ケーブルブッシング			未来工業
1	2		メインボディ	樹脂		
1	1		フロントパネル	樹脂		

承認	検図	製図	設計	項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事
'13.7.25	'13.7.25	2013.7.9	2013.7.9	承認		天井用アウトレットボックス			備付
鈴木	アライ	鳥居	鳥居	検図		KMM32001-01 (1/2)			三角法 尺度 1:2
				製図	関連事項	TD-1405		図番	3F6179C 1/2
				設計		TERADA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.			

6	来歴	7	担当	承認
△x				

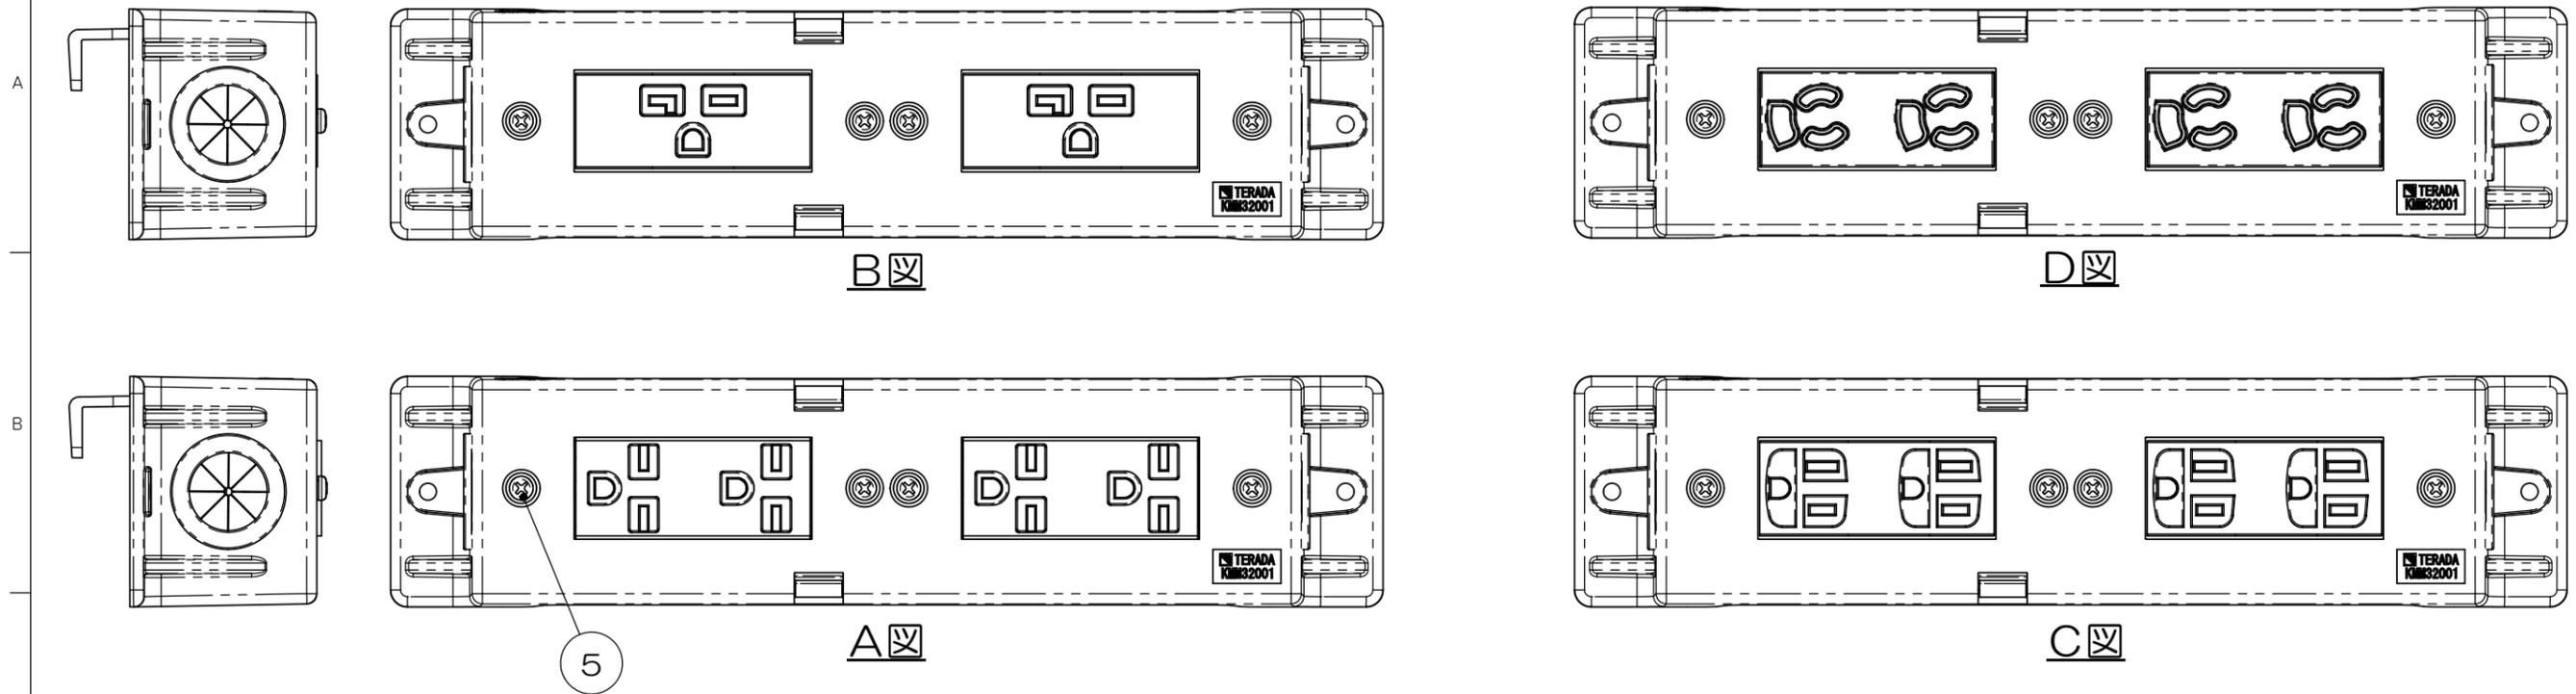


配線器具取付例

※配線器具は必ず図のように取付けてください。
 取付可能な配線器具は表1の通りになります。
 ※配線器具は本品には含まれていません。

15A125V	NDG2322E	東芝ライテック	D
15A125V	NDG2122E	東芝ライテック	C
15A125V	WN1162	パナソニック電工	D
15A125V	WN1512K	パナソニック電工	C
20A250V	WN1922	パナソニック電工	B
15A250V	WN1612	パナソニック電工	A
定格	型番	メーカー名	図

表1

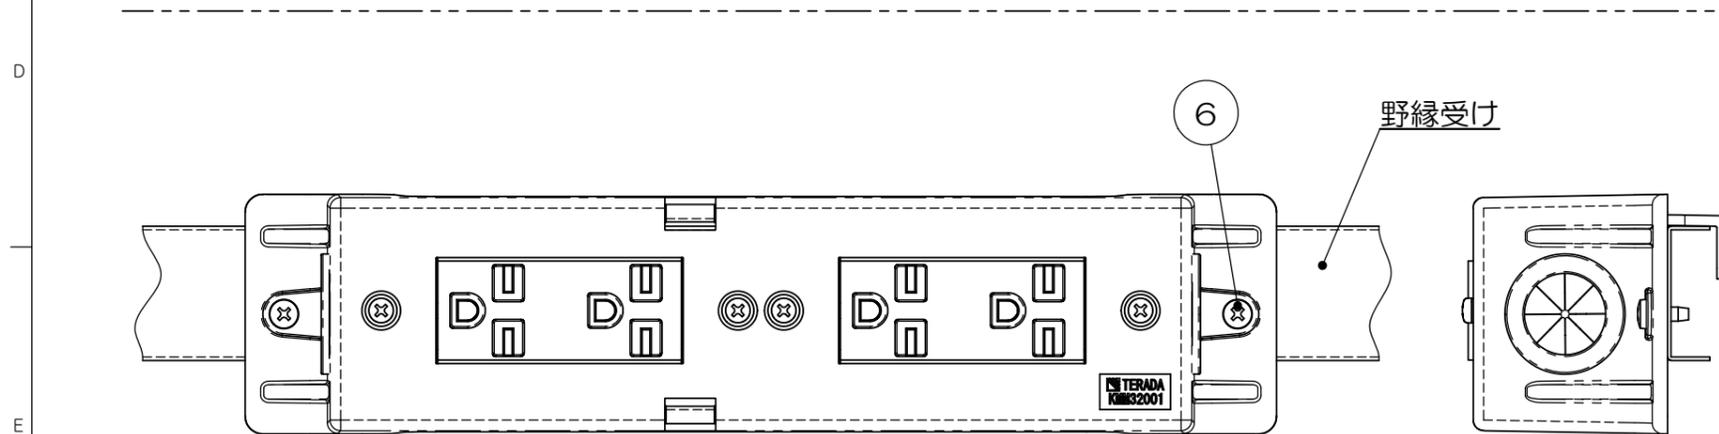

設置状態図

項目	図番	品名	材料	処理	寸法 & 記事	
承認		名称			備付	三角法
'13. 7.25 鈴木		天井用アウトレットボックス				尺度
検図		KMM32001-01 (2/2)				1:2
'13. 7.25 アライ						
製図		関連事項		図番		
2013. 7.23 鳥居		TD-1405		3F6179C 2/2		
設計						
2013. 7.9 鳥居		TERADA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.				