
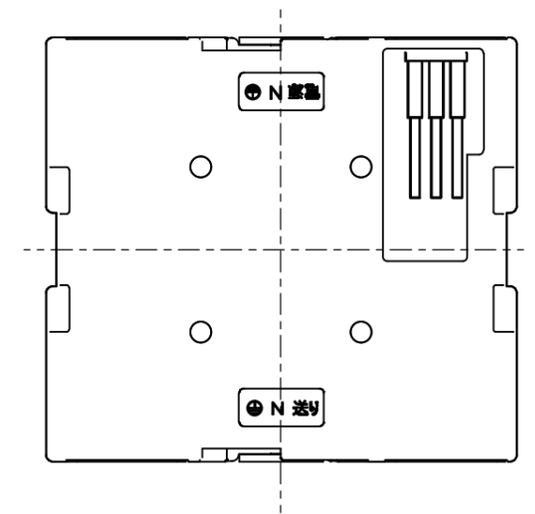


| | | |
|---------|--------------|----|
| 来歴 | 担当 | 承認 |
| △× 全面書換 | 16. 5. 26 遠藤 | 鈴木 |

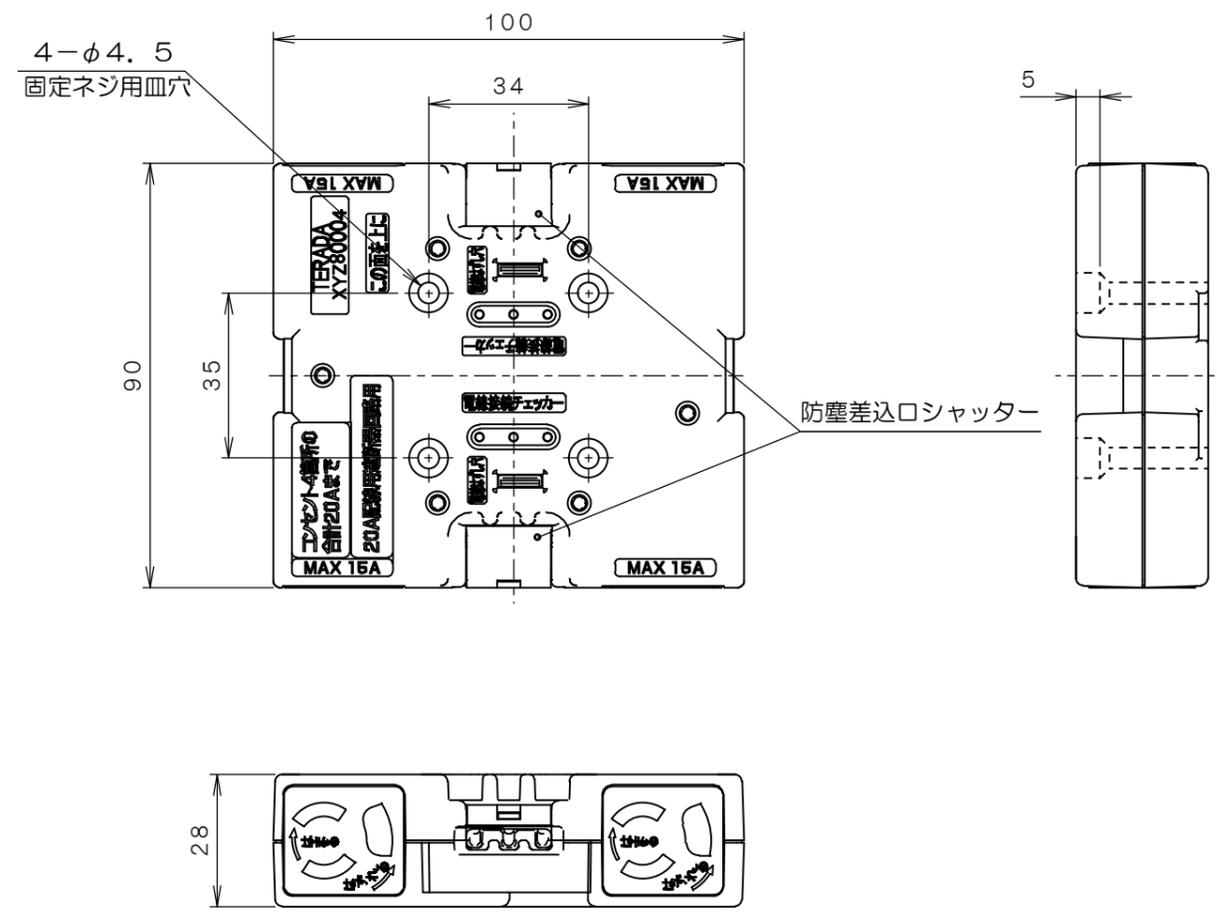

仕様

| 定 格 | | コンセント 形状/口数 | 使用可能ケーブル |
|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 入線・送り回路部 | コンセント部 | | |
| AC125V 20A | AC125V 15A (4箇所合計で20Aまで) | 抜止/4口 | VVF1. 6mm×3 VVF2. 0mm×3 VCT2mm ² ×3 (AHC20003をご使用ください) ※1 VCT3. 5~5. 5mm ² ×3 (AHC55003をご使用ください) ※2 |

- ※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV22039と同等品
- ※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子 (別売品)
パナソニック製 WV2204Kと同等品

注1. コンセント部の防塵用には、別売品として「XYC00001 安全キャップ」及び「XYC00002 コンセント防塵シール」をご用意しております。
2. コンセントは20A配線用遮断器回路専用のため20Aヒューズ回路には使用しないで下さい。

| | | | | | |
|----------------|----|---------------------------------|-------------------------|--------|---------|
| 1 | 1 | 本 図 | 本 体 | ユリア | 色:ブルー |
| 数量 | 項目 | 図 番 | 品 名 | 材 料 | 処 理 |
| 承認 12.3.30 | 馬木 | B16019 | ブロックコンセント XYZ80004BL | 図 番 | 3F6367C |
| 検 図 12.3.29 | 鈴木 | | | | |
| 製 図 12.3.29 | 遠藤 | 関連事項 | | B16019 | |
| 設 計 | | TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD. | | | |

備付 三角法
尺度 1/1.5