
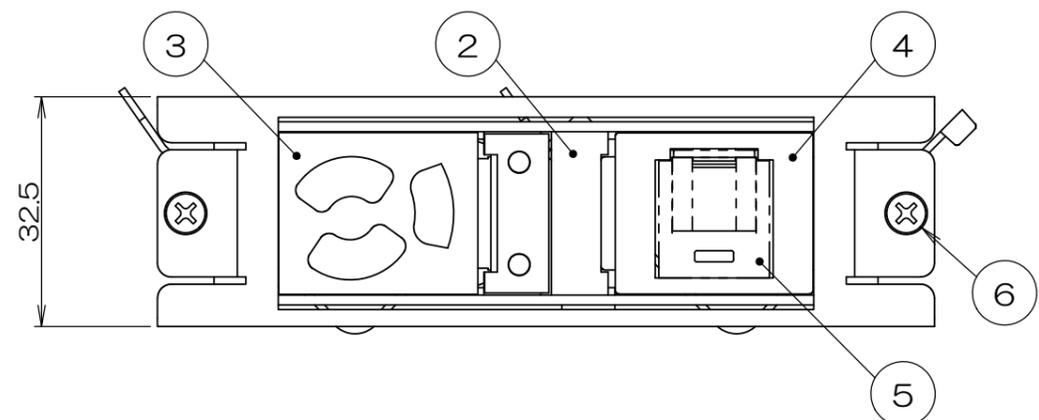
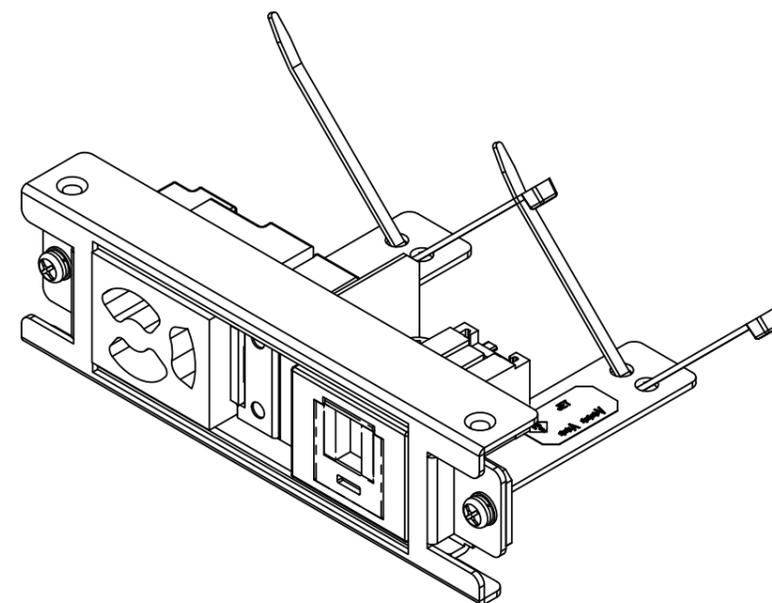
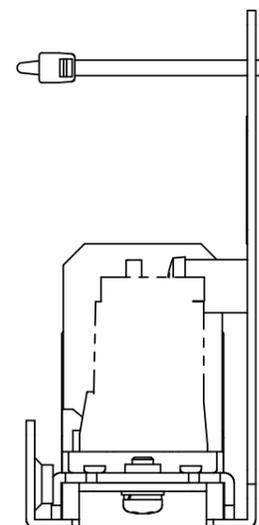


A  
B  
C  
D  
E

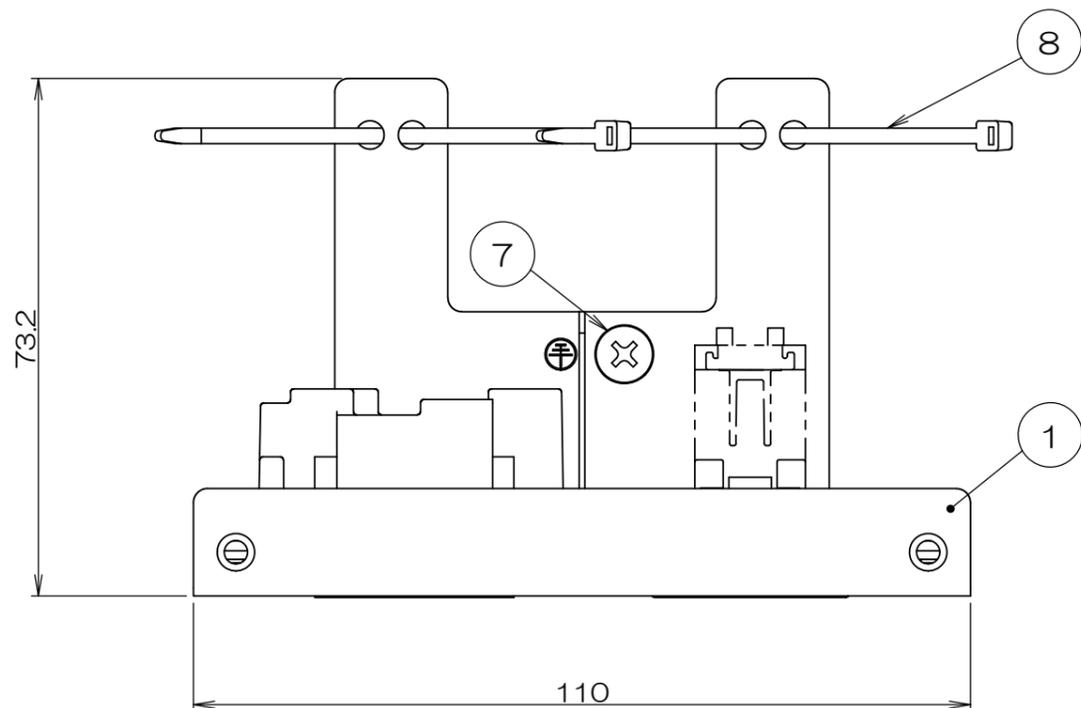

注1. ⑤モジュラジャックは添付品です。  
配線ケーブル圧接後、④JISプレート用アダプタに本図指示通り  
取付してください。

2			サラネジ		M4×6 添付品
2	8		インシュロック		
1	7		アースネジ		M4×6
2	6		ナベネジ		M3×6
1	5		CAT6モジュラジャック		添付品
1	4		JISプレート用アダプタ		
1	3		埋込抜止接地コンセント		抜止接地2P 15A 125V
1	2		SFC-X2-S取付板ASS		
1	1		SFC-EW共通取付板		

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事
承認			名称		備付	三角法
'134.18	検図	鈴木				尺度
'134.18	製図	荒井	SFC90016			1:1
'134.17	設計	島村	関連事項		図番	
'134.17		島村	*		3F6490C-07	
TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.						